

Das Sprühbild einer normgerechten Notdusche

FSP-Tech®
Technische
Information

Nr. 13


Die DIN EN 15154 bildet in Teil 1 und 5 das gewünschte Sprühbild für Notduschen ab.

In einem

- Radius von 200 (2) müssen 50 (+/-10) %
- Radius von 400 (3) dürfen 95%

der Wassermenge fallen – gemessen 700 mm (1) unterhalb des Duschkopfes.

Daraus ergibt sich ein kegeliges Strahlbild, welches auf dem Fundament ca. einen Kreis von 3000 mm (Radius 1500 mm) bedeckt.

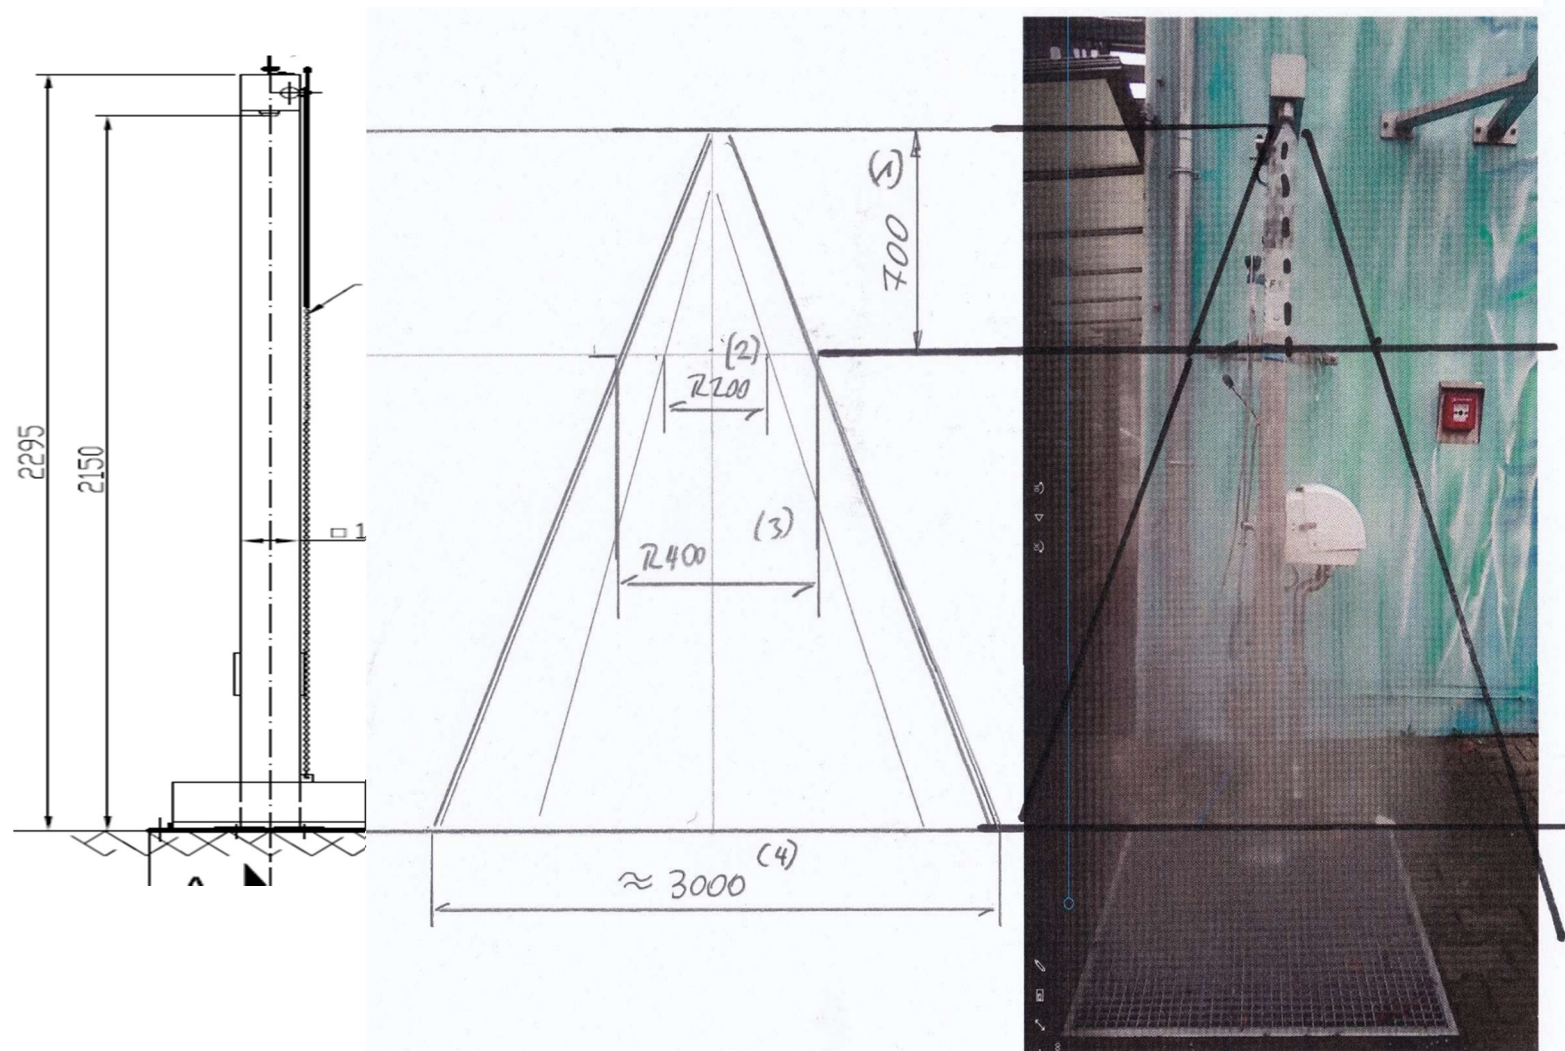

FSP-Tech®					
Rev	Description	Date	Prepared	Date	Checked
00	--	13.02.2020	JE	13.02.2020	THG